



GALLYAZÁSI FELHÍVÁS

Kérjük az ingatlantulajdonosokat és kezelőket, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat érintő, azon áthaladó vezetéket megközelítő fák és bokrok metszéséről!


Amennyiben ezt nem teszik meg a lent megadott időponting, akkor azt nekünk kötelező elvégezni.

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet tartalmazza részletesen.



Biztonság mindenekelőtt!

Amennyiben a gallyazás biztonságosan a vezetékek feszültségmentesítése mellett végezhető csak el, kérjük azt az áramhálózati társaságnál jelezze, akik ezt díjmentesen biztosítják Önnek.

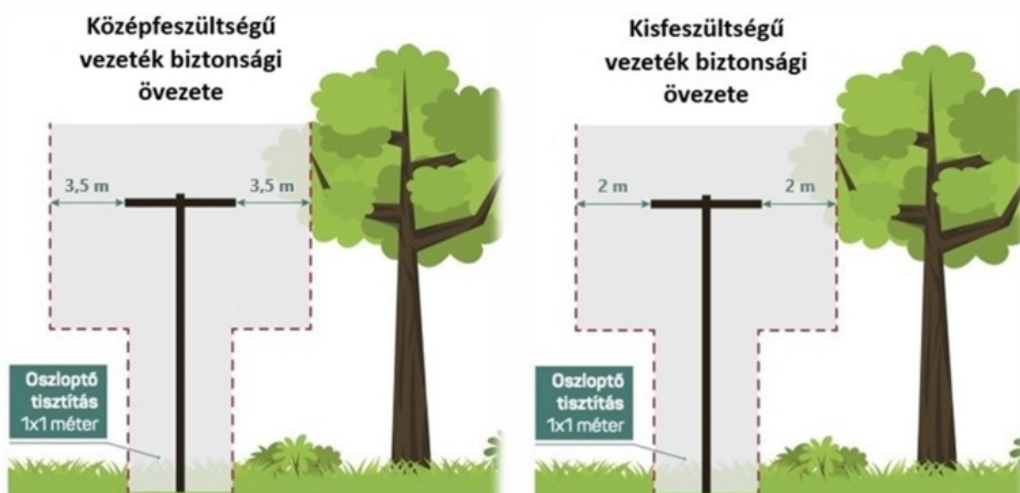

Tájékoztatjuk, hogy a településen az elektromos hálózat biztonsági övezetének tervszerű gallyazását az üzemzavarok, valamint élet és balesetveszély megelőzése céljából az alábbi időszakban végezzük:

Település neve: Bükkösd

Tervezett időszak: 2026. augusztus-szeptember

Kivitelező: **Presidente OKISZ Kft.**

Elérhetőség: Telefon: +36 30 190 9736 | E-mail: eon.gallyazas@presidente.hu

Megrendelő: **EON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.**

GALLYAZÁS

A EON közép és a kisfeszültségű vezetékekre vonatkozó jogszabály egyértelműen rögzíti, hogy a **biztonsági övezetbe tilos olyan növényt telepíteni, ami kifejlett állapotban meghaladja a 4 m-t**.


Mivel kevesen ismerik ezt a jogszabályt, ezért több olyan lakossági ültetés is történt korábban, ahol ezt sajnos nem vették figyelembe, hogy a fák megnőnek és **fák megközelítik, ágaik elérik a vezetéket**, ezáltal **ÜZEMZAVART és ÉLETVESZÉLYES** helyzetet idézhetnek elő.

A gallyazást végző Presidente OKISZ Kft. arra kéri **lakosságot, hogy amennyiben lehetőségük van a gallyazást előre végezzék el**, mert a cég **esztétikai szempontokat NEM** tud figyelembe venni, szigorúan a biztonsági övezet kerül kialakításra.

Biztonsági övezet mértéke:

Kisfeszültségen: csupasz vezetéktől minden irányba **legalább 2 m**.

Kisfeszültség értelmező ábra:

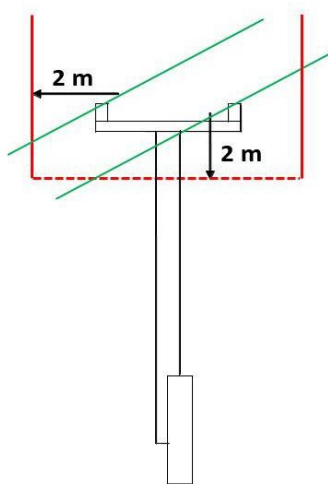

**A piros vonalon belül
fa, gally, növényzet
nem lehet!**

Középfeszültségen: csupasz vezetéktől minden irányba **legalább 3,5 m**.

Az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés és a szakfelügyelet, melyet az Elosztói Engedélyes (EON) saját költségén biztosítja!